


KÜLSŐ NÉZET M=1:10



Konszignációs jel	D/1			
Megnevezés, Kialakítás	Belső udvar déli földszint egyes ablakai			
Típus-Gyártmány	Az egy rétegű gerébtokos ablakok helyére új korszerű hőszigetelésű faablak kerül beépítésre			
Helye	Földszint			
Névleges méret /kőműves/	270/240			
Szint:	Mélyföldszint	Földszint	I. Emelet	összesen
DB összesen:	-	4	-	4
Falszerkezet	Vegyes kő és téglafal szerkezet			
Parapet /cm/	85 cm, meglévő megmaradó			
Tok	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Tok felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Szárnny/Lap	új rétegelt ragasztott borovi fenyőfa			
Szárnny/Lap felületkezelés, szín	külső: zöld színre festett, meglévő mintájára belső: fehér színre festett, meglévő mintájára			
Könyöklő	új profilozott fa, meglévő mintájára táblásított borovi fenyőfa			
Könyöklő színe	meglévő mintájára fehér színben			
Párkány	új Rheinzink horganylemezből készített ablakpárkány			
Falc	típus szerint			
Tömtetés	a nyíló szárnyba 2 sor szürke gumitömtetés beépítése			
Tokmagassító	szükség szerint tokszerkezettel azonos vastagságban			
Vasalat	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzó vasalatok, illetve az újkorai vasalatok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Zár	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzó, illetve az újkorai zárok helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Kilincs	meglévők felhasználása az adott ablakon, a hiányzó, illetve az újkorai kilincsek helyére tanudarab alapján rézből legyártva			
Üvegezés /kívülről befelé/	2 rtg. hőszigetelő biztonsági üvegezés: (4.4 low-e - 16Ar - 4)			
Tartozékok	a belső ablakszárnnyban 1 db REGEL típusú falcsellőző beépítése			
Követelmények	fokozott igénybevétel, üzembiztos működés			
Megjegyzés	A vakolt ablakkeretezés épségére fokozottan ügyelni kell a bontás és beépítés során, javítása és felelősége a kivitelező feladata! Beépítés és gyártás megkezdése előtt a méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!			

ALAPRAJZ M=1:10

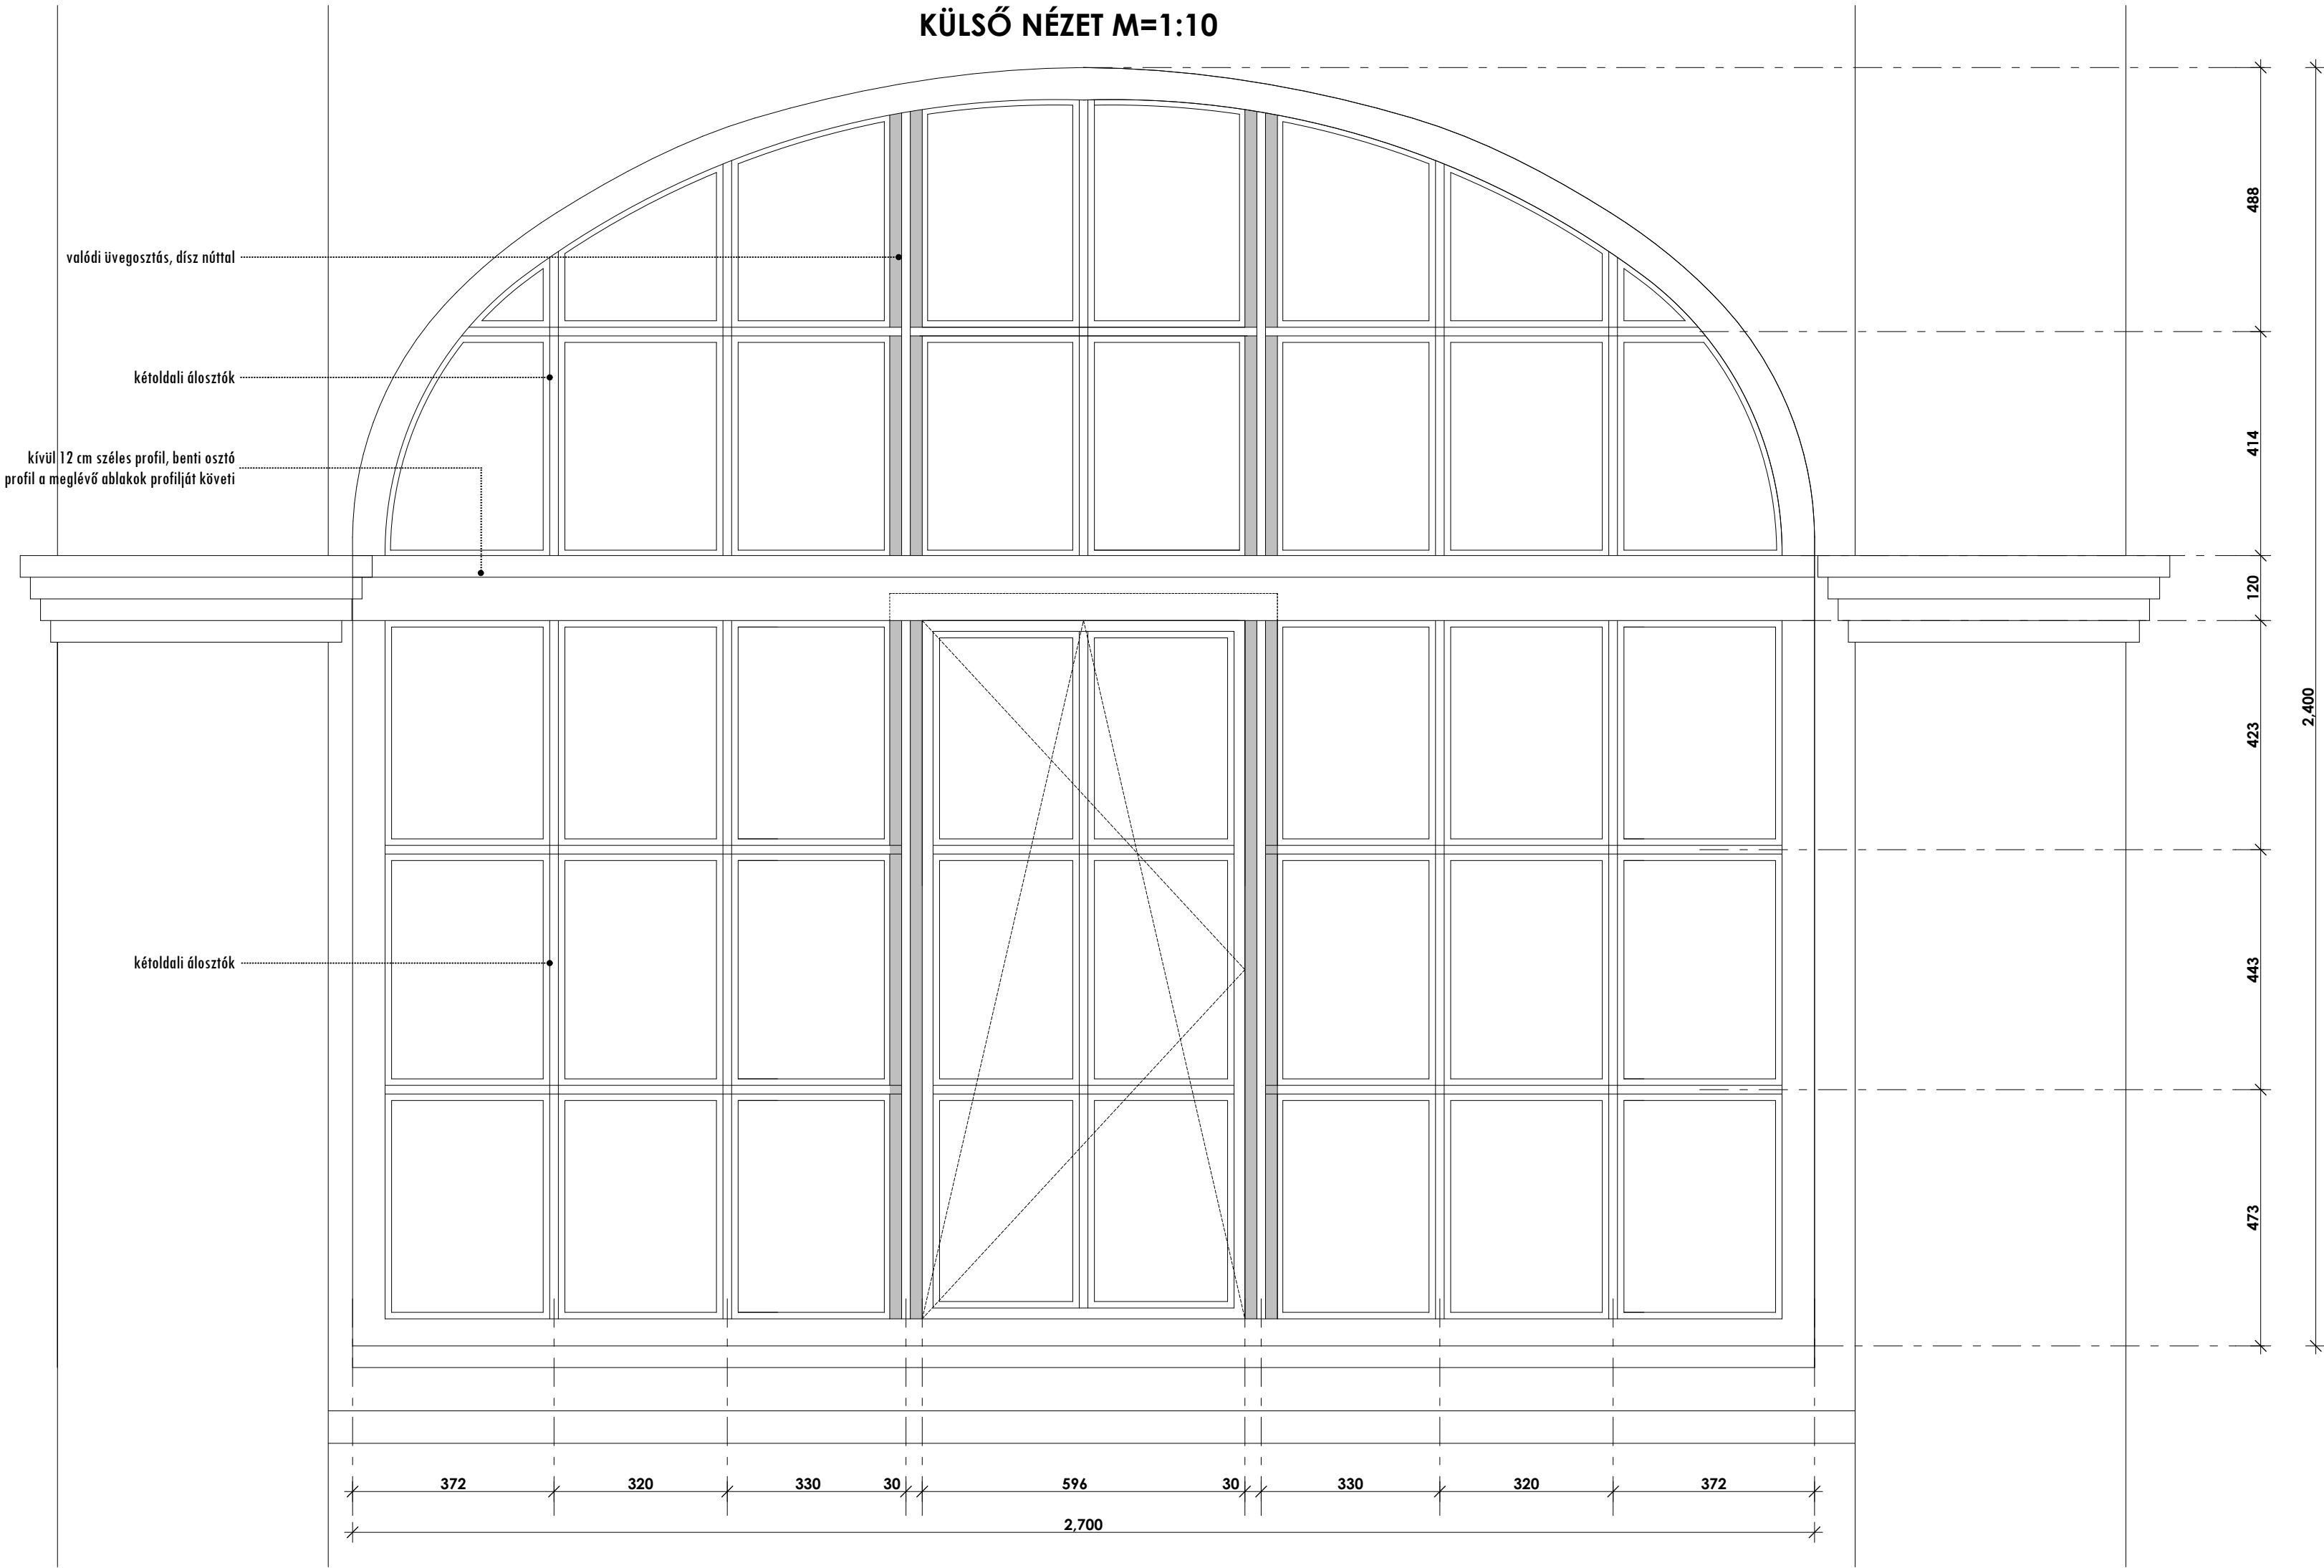