

AKADÁLYMENTESÍTÉSI LEÍRÁS

Nyilvános illemhely kialakítása (Meglévő épület átalakításával) (3980 Sátoraljaújhely, Hrsz.: 2843) kiviteli tervdokumentációhoz

A tervezéskor a 1997. évi LXXVIII. törvény (az épített környezet alakításáról és védelméről), a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (az országos településrendezési és építési követelményekről) és a pályázati kiírás mellékletét képező Segédlet a közszolgáltatásokhoz és egyéb szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtéséhez című dokumentum (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségért Közhasznú Nonprofit Kft, 2015, szerkesztette: Pandula András) előírásait vettük alapul.

Munkánk során figyelembe vettük az egyetemes tervezés elveit, a térhasználat, és a közlekedési kapcsolatok tervezésekor gondot fordítottunk arra, hogy az eltérő tulajdonsággal rendelkező felhasználók egyformán biztonságosan és kényelmesen tudják használni a létesítményt, függetlenül koruktól, nemüktől, esetleges fogyatékokuktól. Az akadálymentesítés valójában az épített környezet olyan formában történő megépítése, amely a képességeitől függetlenül mindenki számára a lehető legnagyobb mértékű használhatóságot biztosít.

Jelen projekt forrását tekintve két részből tevődik össze. A "Zöldebb és városi funkciókban gazdag Sátoraljaújhely" című TOP-2.1.2-15 BO1-2016 - 00009 számú pályázat támogatásával új járda és vizesblokk, a "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" című TOP-3.1.1 -15-BO1-2016-00025 számú pályázat támogatásával parkoló épül. A két pályázat forrásából megvalósuló műszaki tartalom egymással összefügg és egy közös egészet alkot. Mivel a beruházás során új létesítmény jön létre ezért teljeskörű (nem projektarányos) komplex akadálymentesítést tervezünk. Mindenki számára biztosítjuk a parkoló a járda és a WC épület rendeltetésszerű használatát, függetlenül az adott személy esetleges fogyatékokától. A tervezett akadálymentes megoldásokat az alábbiakban részletezzük:

Akadálymentes parkoló: A tervezési területen három akadálymentes parkoló kerül kialakításra, csúszásmentes vízszintes felületen, min. 3,6 m x 5,5 m méretben. Táblával és útburkolati jellel jelöljük meg.

Akadálymentes járda, gyalogút: A tervezett járdák szabad szélessége min. 1,2 m, belógó akadályok nincsenek. A járda süllyesztett szegélye látássérültek számára követhető, ezért csak az elágazások környezetében tervezzük vezetősávok elhelyezését. A kereszteződési pontok és az úttest határa figyelmeztető jelzéssel lesznek megjelölve. (A segédlet ajánlásain túlmenően

a <http://www.mvgyosz.hu/akadalymentesites> oldalról letölthető "Állásfoglalás a közforgalmú területen használható, közlekedést segítő taktilis jelzések alkalmazhatóságáról 2016" dokumentum az irányadó.)

Ajtók: A vizesblokk és az akadálymentes WC ajtajának mindkét oldalán a megközelítéshez szükséges szabad terület biztosított. Min. 90 cm szabad nyílású ajtók kerülnek beépítésre. A küszöb megengedett magassága 2 cm. A kilincs jól megmarkolható és kontrasztos színű lesz. Az ajtólap a tok és a környező falfelület színezésekor ügyelni kell a megfelelő kontraszt biztosítására. Az ajtólapok alsó min. 30 cm-es része nem törhető anyagból készül. A nagy üvegfelületeket 150 cm magasságban jelölni kell. Amennyiben a bejárat előtt lábtörlőrács és/vagy szennyfogó szőnyeg kerül elhelyezésre az csak padlóba süllyesztett, max 2x2 cm lyukméretű lehet, a szőnyeg rövid szálhosszúságú, amely a kerekesszékekkel való közlekedést nem akadályozza.

Akadálymentes WC-mosdó: Egy akadálymentes WC kerül kialakításra, amely előtérből nyílik. A helyiség mérete és elrendezése biztosítja a kényelmes használatot. A WC csésze tengelye az oldalfaltól 45 cm, kiállása min. 70 cm lesz, ülés magassága pedig: 46-48 cm. A mosdó konkáv peremkialakítású, 55 cm kiállású, lesz, 85-90 cm peremmagassággal felszerelve, a szifon térdszabad kialakítású. A mosdóhoz forrázásgátlóval ellátott egykaros keverő csaptelep javasolt. A mosdó fölé teljes alakot mutató süllyesztett tükröt helyezünk. A WC csésze mindkét oldalán kapaszkodó lesz elhelyezve melynek magassága 75 cm, átmérője pedig legalább 32 mm. A tér felé felhajtható, az oldalfalra fix kapaszkodó kerül. A helyiségbe lehajtható pelenkázót tervezünk. Magassága azonos lesz a mosdó peremmagasságával. A kezelőeszközök (kapcsolók) magassága: 0,90-1,10 m. A falon tájékozódást segítő vízszintes csík (bordűr) lesz, kb. a 0,90-1,10 m tartományban. Az ajtó kilincse vissza-hajló és kontrasztos színű, az ajtó retesz belülről könnyen zárható, de kívülről (kulccsal, pénz-érmével) nyitható lesz. Az ajtó becsukást a belső oldalra szerelt kapaszkodó segíti, melynek elhelyezési magassága a padlóvonaltól mérten 90 cm. A segélyhívó a WC-n ülve és a földön fekvő is elérhető kialakítású lesz, a törlőgombot is a WC helyiségben helyezzük el. A segélyhívót jól látható és tapintható módon feliratozni kell. A kapcsolók és segélyhívó színe kontrasztosan tér el a környezetétől. Az illemhelyen minden olyan egyéb kiegészítő felszerelése szükséges, ami egy átlagos illemhelyen is megtalálható (szenzoros kézszáritó, papírtörlő, szappantartó, ruhatartó fogas, WC-kefe, szemétkosár, stb.) azonban felszerelésükkor ügyelni kell arra, hogy azok ülő helyzetből (kerekesszékből) is elérhetőek legyenek.

Tájékozódást és kommunikációt segítő eszközök:


Az épület megnevezése: jól látható elhelyezéssel a homlokzaton történik.

Térkép: Az egyszerű alaprajzi elrendezés miatt nem tervezzük.

Ajtótáblák (helyiség funkció jelző táblák): A WC ajtó kilincs felőli oldalán a falon 1,20 – 1,60 m magasságtartományba kerül elhelyezésre. A tábla síkírással és szimbólumokkal tartalmazza a helyiség funkcióját. A felirat Arial típusú min. 3 cm magas betűkkel készül 2 réteg dekorfólia számítógépes vágásával. Ezen kívül a táblának tartalmaznia kell az információt Braille felirattal is.

Alulírott tervezők nyilatkozunk, hogy a tervezett fejlesztés figyelembe véve a hatályos jogszabályokat és a pályázati kiírásokat (részletes felsorolását lásd fentebb) megfelel az akadálymentesítés követelményeinek.


Sátoraljaújhely. 2018. június hó



Gál Károly
Építésmérnök
OTN: É-05-0255
3963 Karcsa, Rákóczi út 105.



Tóth László
Építésmérnök
OTN: É-05-0433
3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy
út 8. I/3.

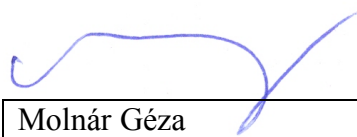

Molnár Géza
Rehabilitációs környezettervező
szakmérnök
PTF 009282 2646
1119 Budapest, Andor u. 9/B.