


Áramkör jele	01	02	03
Megnevezés	Betáplálás mért hálózatról	Túlfeszültség védelem B fokozata	Épület elosztó leágazása
Beépített teljesítmény	3600		3600
Kábel típus	NY Y		Mkh Cu
Kábel méret: mm2	4x16		5x10

ÉRINTÉSVÉDELEM:	TN-S
NÉVLEGES FESZÜLTSG:	400/230V
ELOSZTÓSEKRENY :	IP55
ZÁRLATI SZILÁRDSÁG:	4,5 kA

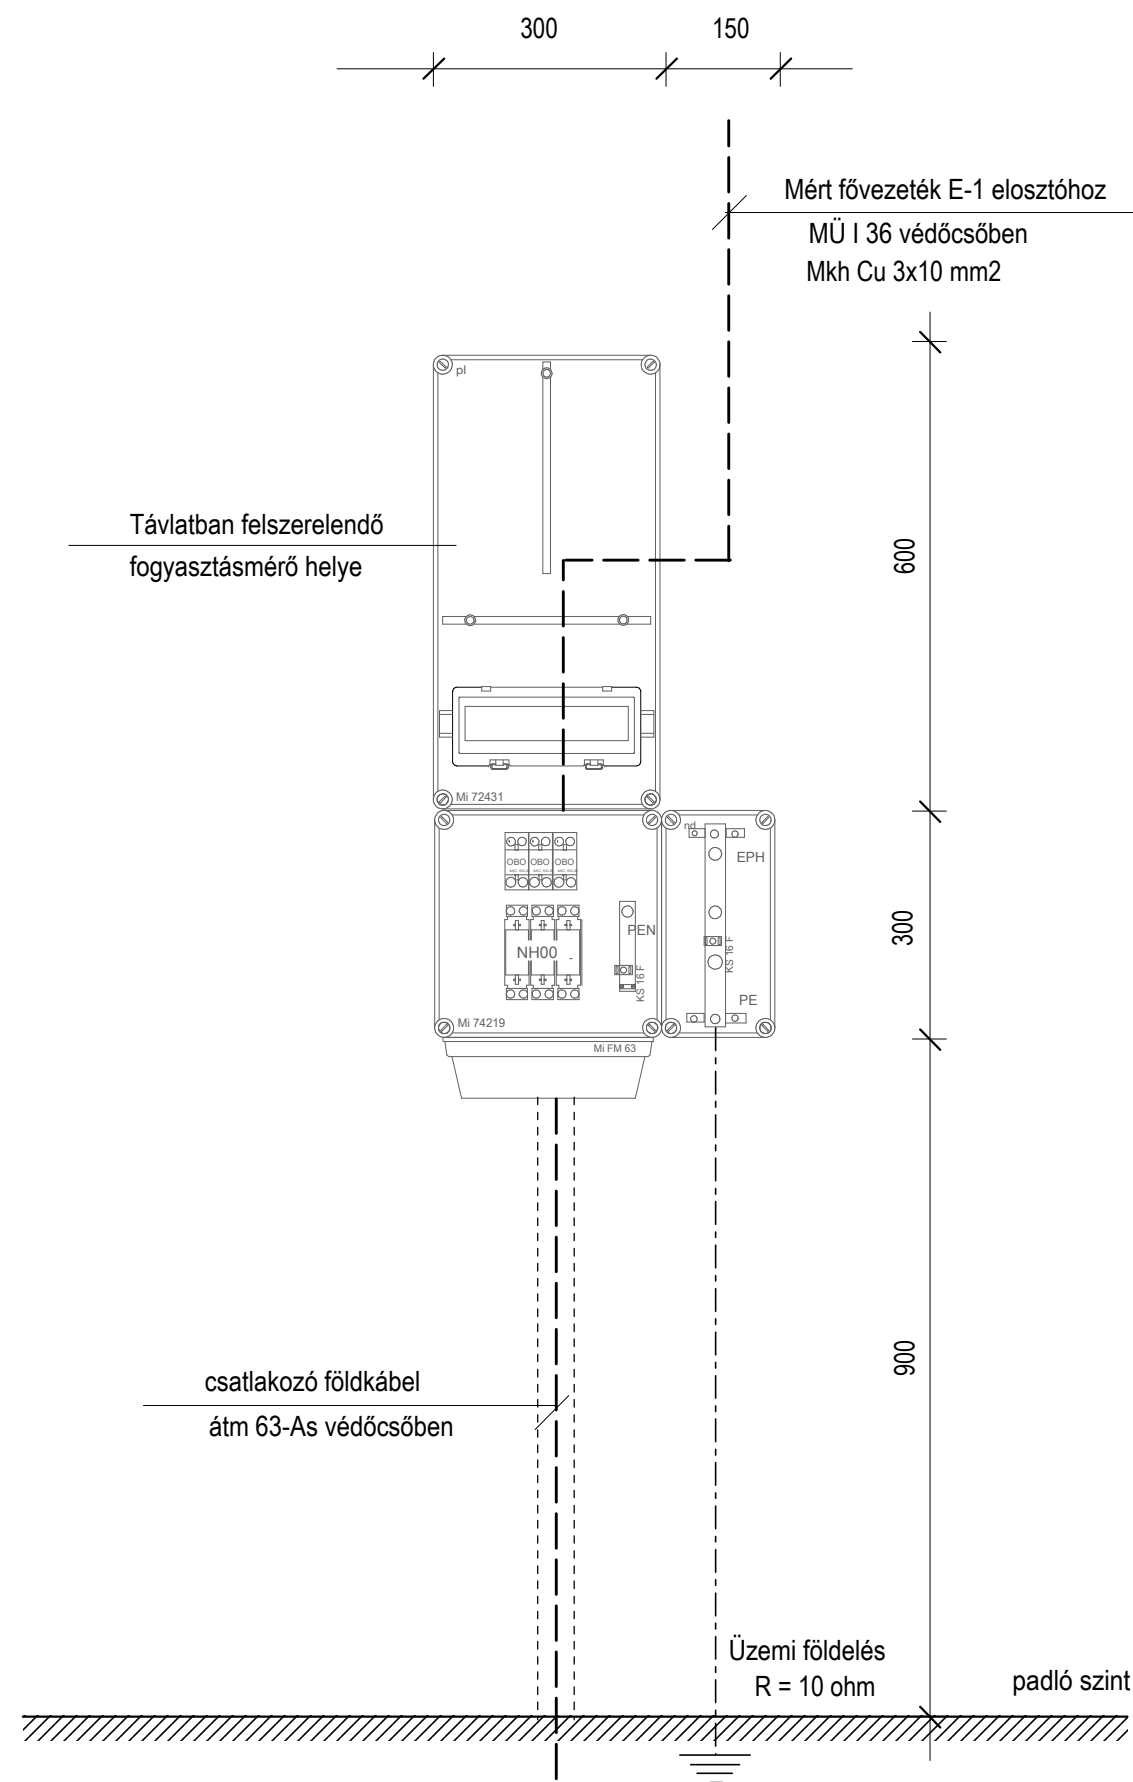

Elektromos tervező: <div></div> FÉNYESVÖLGY KFT. 3535 MISKOLC, FÉNYESVÖLGYI ÚT 13 Tel.: 46 / 532-555 Mobil: 30 / 93-55-579 E-mail: fenyessvolgy@gmail.com	Építető:Sátoraljaújhely Város Önkormányzata 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.	Dátum	2018 június	Rajz Száma	V-6	
	Generál tervező: Virtual Építész Stúdió Kft. Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 8. I/3.	Munka neve:Zöldebb és városi funkciókban gazdag Sátoraljaújhely" TOP-2.1.2-15BO1-2016-00009 Nyilvános illemhely kialakítása (Meglévő ép. átalakítása) 3980 Sátoraljaújhely Hrsz: 2843	Kód:		Lépték	
Műnnich Gábor villamosmérnök V-T-05-0239 EN-T-05-0239, Vn-05-0239 (VN-75/2012/01) G-B-6, EN-SZ szakértő	Jelen terv a FÉNYESVÖLGY Kft. szellemi tulajdona szerzői jogvédelem alá tartozik!	Rajz címe:	kiviteli terv KF JELŰ ELOSZTÓ TERVE			